



Installation Instructions

Fixture Outlet Box

General Installation Instructions (For fire rated boxes refer to Intertek system for further instruction):

- Install outlet box to wall or bracket as seen in images. See Fig. 1.
- Remove protective cover and verify valve is appropriately positioned. Plate nut can be loosened to move valve forward for use in thicker walls. Valve extension available (sold separately) for additional range. See Fig. 2.
- Install supply line per industry and code standards. When sweating fittings to copper versions use care to avoid overheating box.
- Verify valve is in closed position and perform pressure testing. Remove and replace if leaks are identified.
- After pressure testing and prior to drywall installation, reapply protective cover. See Fig. 3.
- Fully flush system prior to operation.
- After installation of drywall, remove protective cover and thread on escutcheon (sold separately). See Fig. 4.
- At finish installation check for leaks, remove and replace if leaks are discovered.

Changing Valve Orientation:

- Loosen valve nut while holding valve in place.
- Position valve in desired location.
- Re-tighten valve nut $\frac{3}{4}$ turns past hand tight while holding valve in place. Do not overtighten as this may cause future failure.
- Check for leaks with valve in closed position, remove and replace if leaks are discovered.

Caution Statements:

- Valve should be capped if used as an termination point.
- Valve should be used in fully opened or closed position only.
- Do not use with brass cone or bull nosed connectors.
- Use in accessible location only.

Mode D'installation

Boîtier Pour Orifice de Sortie D'appareil Sanitaire

Mode d'installation général (Pour les boîtiers cotés pour leur résistance au feu, consulter le système Intertek pour plus de détails):

- Installer le boîtier d pour orifice de sortie au mur ou sur le support comme illustré. Voir la fig. 1.
- Retirer le couvercle protecteur et vérifier si le robinet est positionné correctement. L'écrou d'ancrage peut être desserré pour déplacer le robinet vers l'avant dans les murs plus épais/ Rallonge de robinet offerte (vendue séparément) pour une portée supplémentaire. Voir la fig. 2.
- Installer la conduite d'alimentation conformément aux normes du secteur et du code du bâtiment. Lors du soudage à l'étain de raccord à des éléments en cuivre, faire preuve de prudence pour éviter de surchauffer le boîtier.
- Vérifier que le robinet est fermé et effectuer un essai de pression. Retirer et remplacer le robinet en présence de fuite.
- Après avoir effectué l'essai de pression et avant d'installer la cloison sèche, remettre en place le couvercle protecteur. Voir la fig. 3.
- Purger complètement le système avant l'opération.
- Après avoir installé la cloison sèche, retirer le couvercle protecteur et fileter sur l'écusson (vendu séparément). Voir la fig. 4.
- Une fois l'installation terminée, vérifier l'absence de fuite, retirer et remplacer le robinet en cas de fuite.

Modification de l'orientation du robinet:

- Desserrer l'écrou du robinet tout en le tenant en place.
- Positionner le robinet à l'emplacement désiré.
- Resserrer l'écrou du robinet de $\frac{3}{4}$ tour passé le serrage à la main tout en tenant le robinet en place. Ne pas trop serrer sous risque de défaillance possible ultérieurement.
- Vérifier l'absence de fuite lorsque le robinet est fermé, l'enlever et le remplacer en cas de fuite.

Mises en garde:

- Le robinet doit toujours être recouvert d'un capuchon s'il est utilisé comme point terminal.
- Le robinet ne doit être utilisé qu'en position entièrement ouverte ou entièrement fermée.
- Ne pas utiliser avec un cône en laiton ou des connecteurs arrondis.
- Utiliser uniquement dans un endroit accessible.

Instrucciones de Instalación

Caja de Salida del Accesorio

Instrucciones generales de instalación (para las cajas con clasificación para incendio, consulte el sistema Intertek para obtener más instrucciones):

- Instale la caja de salida en la pared o en el soporte tal como se ve en las imágenes. Vea la Fig. 1.
- Retire la cubierta protectora y verifique que la válvula esté posicionada de forma adecuada. La tuerca de la placa puede aflojarla para mover la válvula hacia adelante y usarla en paredes más gruesas. Hay extensión de válvula disponible (se vende por separado) para lograr un alcance adicional. Vea la Fig. 2.
- Instale la línea de suministro según las normas del código y la industria. Al cambiar las conexiones a las versiones de cobre, tenga cuidado para evitar el sobrecalentamiento de la caja.
- Verifique que la válvula esté en posición cerrada y realice pruebas de presión. Retire y reemplace si identifica fugas.
- Después de las pruebas de presión y antes de la instalación del panel de yeso, vuelva a colocar la cubierta protectora. Vea la Fig. 3.
- Lave bien el sistema antes de la operación.
- Una vez que instale el panel de yeso, retire la cubierta protectora y coloque el escudo (se vende por separado). Vea la Fig. 4.
- Al finalizar la instalación, revise que no haya fugas. Retire y reemplace si descubre fugas.

Cambio de orientación de la válvula:

- Afloje la tuerca de la válvula mientras mantiene la válvula en su lugar.
- Posicione la válvula en la ubicación deseada.
- Vuelva a apretar la tuerca de la válvula $\frac{3}{4}$ de giro después de haberlo hecho con la mano a la vez que sostiene la válvula en su lugar. No apriete demasiado, ya que puede causar futuras fallas.
- Revise que no haya fugas con la válvula en posición cerrada. Retire y reemplace si descubre fugas.

Declaraciones de advertencia:

- La válvula debe estar tapada si se usa como un punto de terminación.
- La válvula debe usarse solo en posición completamente abierta o cerrada.
- No utilice con conos de latón o conectores bullnose (conectores de cilindros).
- Use solo en lugares accesibles.

Installation Instructions Fixture Outlet Box

- A. For single stud installation, secure fixture outlet box to stud using nails or wood screws. Either side.
- B. Drywall (sold separately)
- C. Escutcheon (sold separately)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Mode D'installation Boîtier pour Orifice de Sortie D'appareil Sanitaire

- A. Pour une installation sur un seul poteau de cloison, fixer le boîtier pour orifice de sortie au poteau avec des clous ou des vis à bois. D'un côté ou de l'autre.
- B. Cloison sèche (vendue séparément)
- C. Écusson (vendu séparément)

Instrucciones de Instalación Caja de Salida del Accesorio

- A. Para la instalación de un solo taco, asegure la caja de salida del accesorio al taco usando clavos o tornillos de madera. Por ambos lados.
- B. Placa de yeso (se vende por separado)
- C. Escudo (se vende por separado)

Fixture Outlet Box Installation Between Studs

- D. For installation between studs, slide brackets onto top & bottom channels of the Fixture Outlet Box. Box fits HYCO bar or HoldRite 170 Rapid System Galvanized Bracket.
- E. HoldRite 170 brackets shown. (Note bracket orientation)
- F. To secure box location, install sheet metal screws, two places, on center, between box flange and brackets as shown.
- G. Secure brackets to studs using nails, wood or sheet metal screws.
- H. Wood or metal studs. (wood studs shown)
- I. Drywall (sold separately)
- J. Escutcheon (sold separately)

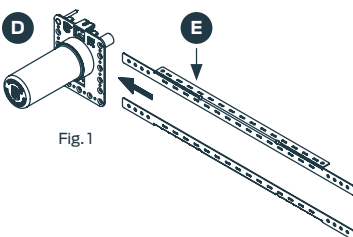


Fig. 1

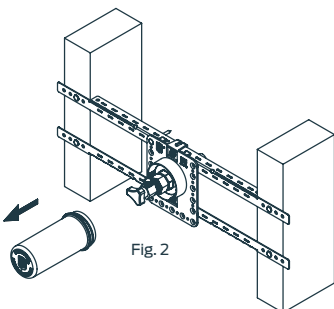


Fig. 2

Installation du Boîtier Pour Orifice de Sortie D'appareil Sanitaire Entre Deux Poteaux de Cloison

- D. Pour l'installation entre les poteaux, glisser les supports sur les guides supérieurs et inférieurs du boîtier pour orifice de sortie d'appareil sanitaire. Le boîtier est adapté à la barre HYCO ou au support galvanisé de système rapide HoldRite 170.
- E. Supports HoldRite 170 montrés. (Noter l'orientation du support)
- F. Pour solidifier l'emplacement du boîtier, installer des vis à tôle à deux endroits, de centre à centre, entre le flasque du boîtier et les supports, comme montré.
- G. Fixer les supports aux poteaux avec des clous, des vis à bois ou à tôle.
- H. Poteaux de cloison en bois ou en métal. (Poteaux de cloison en bois illustrés)
- I. Cloison sèche (vendue séparément)
- J. Écusson (vendu séparément)





Fig. 3

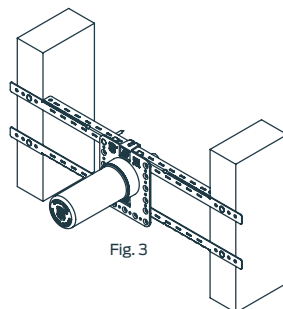

Instalación de la Caja de Salida Del Accesorio Entre Tacos

- D. Para la instalación entre tacos, deslice los soportes en los canales superiores e inferiores de la caja de salida del accesorio. La caja se adapta a la barra HYCO o al soporte galvanizado del sistema rápido HoldRite 170.
- E. Se muestran soportes HoldRite 170. (Observe la orientación del soporte)
- F. Para asegurar la ubicación de la caja, instale tornillos de chapa, en dos lugares, en el centro, entre la brida de la caja y los soportes tal como se muestra.
- G. Fije los soportes a los tacos usando clavos, tornillos de madera o tornillos de chapa.
- H. Tacos de madera o metal. (Se muestran tacos de madera)
- I. Placa de yeso (se vende por separado)
- J. Escudo (se vende por separado)

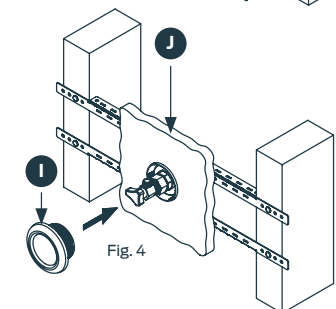
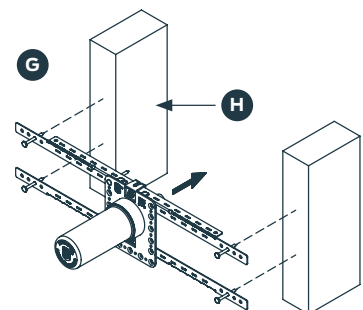


Fig. 4